


舟山市自行设计作品

开文明车，做文明人。

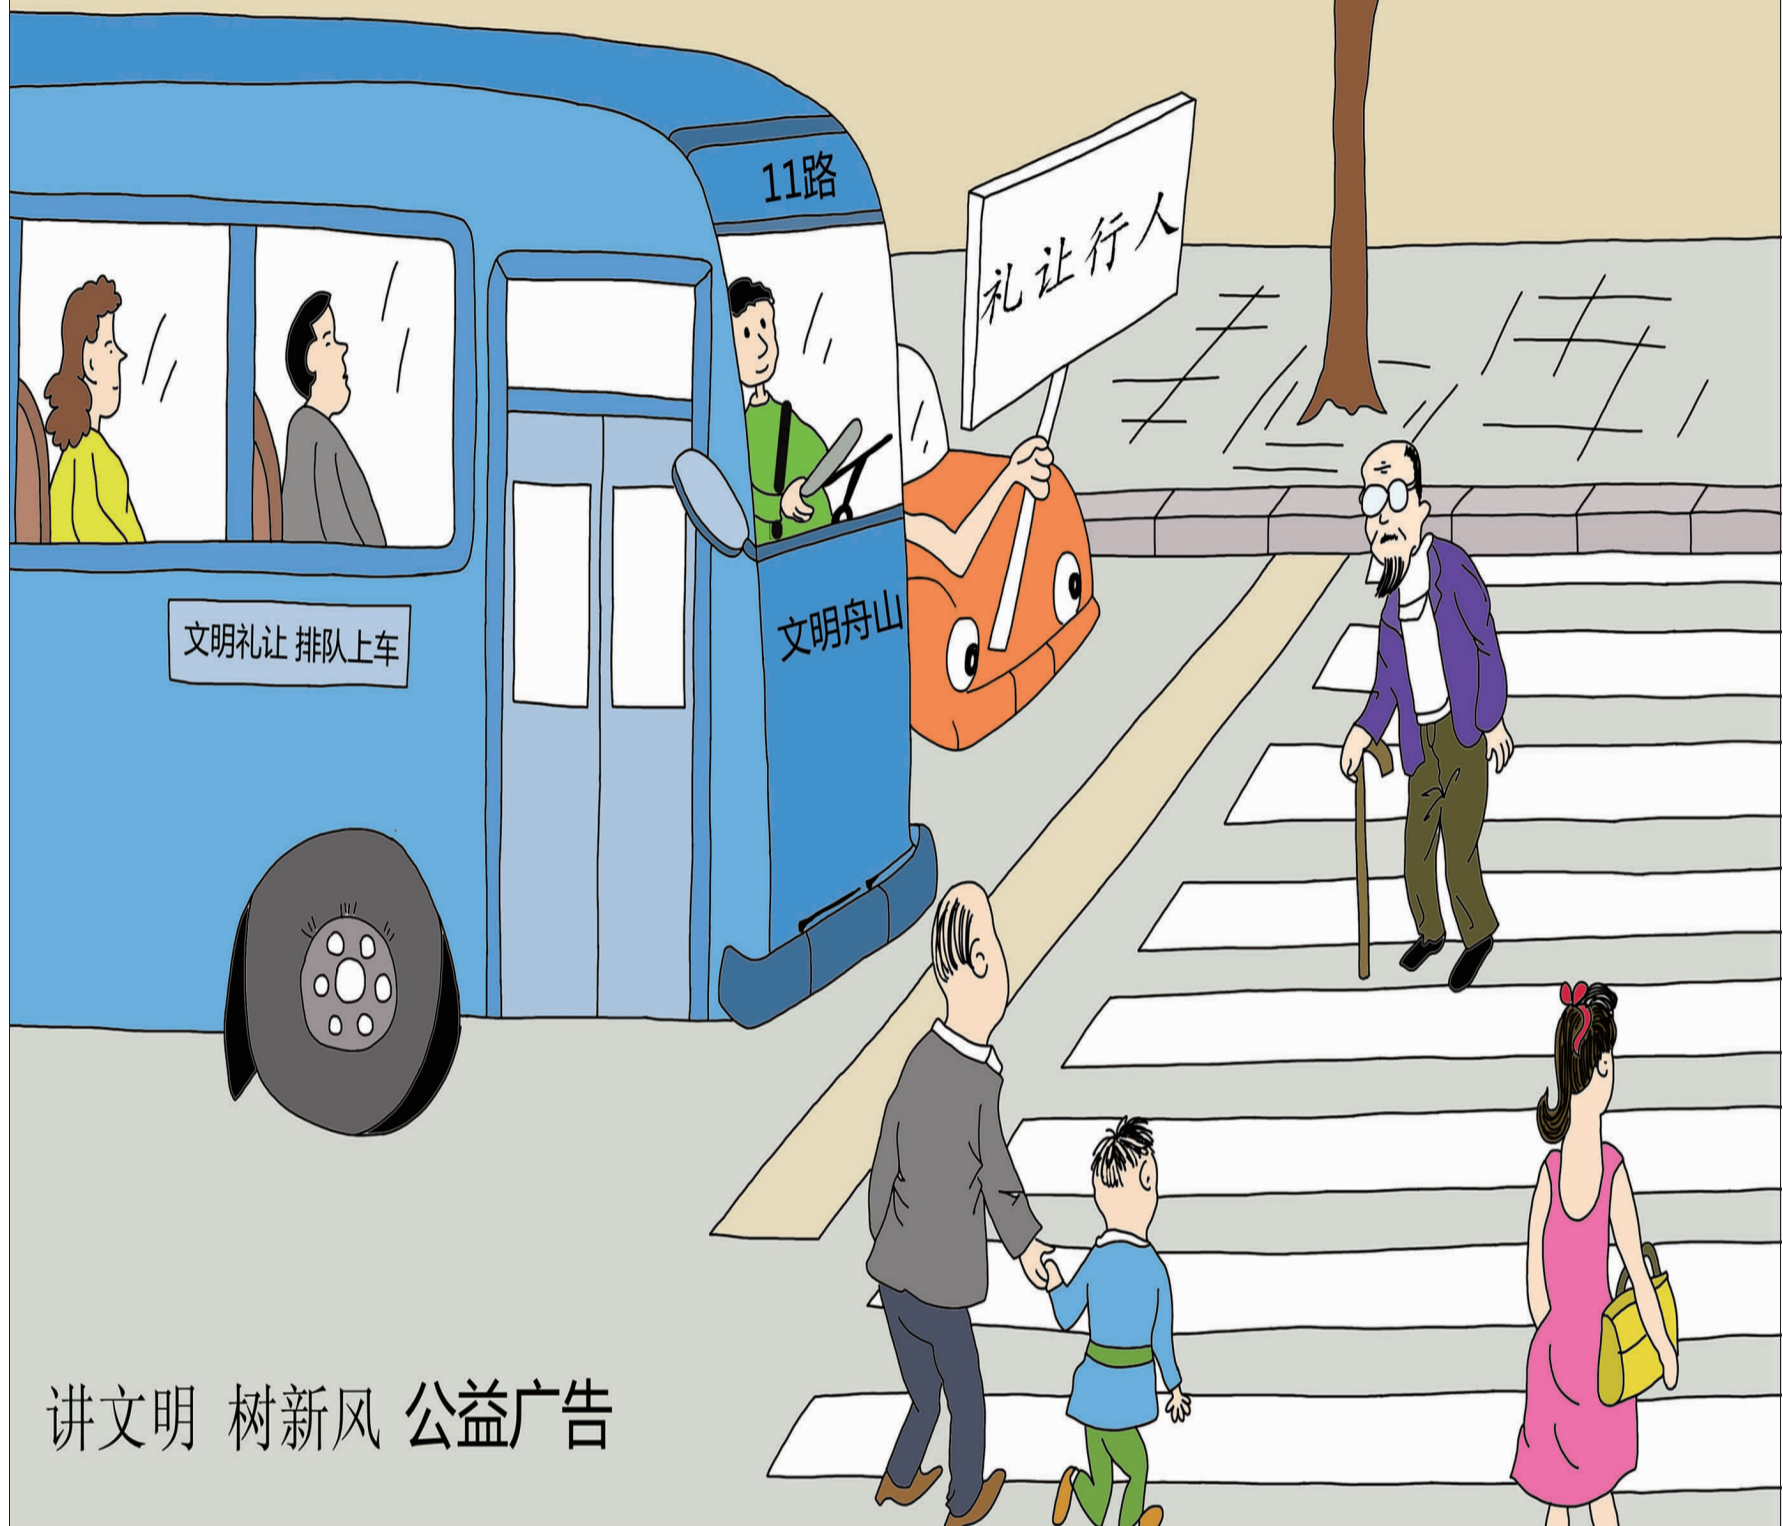

讲文明 树新风 公益广告

水表到期更换通知

尊敬的广大供水客户:

根据《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》的有关规定,舟山市自来水有限公司将对供水区域内的部分贸易结算水表进行到期更换,安装经舟山市质量技术监督检测院检定合格的水表,现将有关事项通知如下:

一、水表到期更换拆装时间:2024年4月1日至2024年4月30日。

二、水表到期更换拆装年限:2018年6月30日前安装使用的表径小于25厘米的居民用户贸易结算水表。

三、水表到期更换拆装区域:
(一)普陀区域:和津广场店面、九号府、船厂路怡沁苑、邮政楼、中洲路111号、舟柴宿舍10、11、16号楼、船厂路沈建楼。

(二)临城区域:香芸园、翁洲新村,王家墩村谢家山,武警部队,老碇村,长

峙岛玲珑苑,龙湖山庄,勾山浅水湾,勾山乐业公寓。

(三)定海区域:玫瑰园西区慧园、雅园、大碇路19号及周边部分用户、西园新村部分用户等。

在实施水表到期更换期间,希望广大用户予以配合支持。届时,舟山市自来水有限公司将把水表到期更换的信息以短信的形式发送给您,请予核对。如有疑问请致电:2055086(定海)、2081064(临城)、3014586(普陀),也可向公司24小时供水服务热线2022222咨询,我们将竭诚为您服务。

温馨提示,如家中装有太阳能热水器或煤气热水器的用户,在这段时间出门前请关好进出水阀门。

舟山市自来水有限公司
2024年4月1日

舟山市城市自来水水质公告

(2024年3月)

发布时间:2024年4月1日(2024年3月1日至2024年3月31日)

项目名称	臭和味	肉眼可见物	色度(度)	浑浊度(NTU)	pH值	游离氯(mg/L)	高锰酸盐指数(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	综合合格率(%)
生活饮用水卫生标准(GB5749-2022)	无异臭异味	无	≤15	≤1	不小于6.5且不大于8.5	出厂水≥0.3 管网水≥0.05	≤3	≤100	不应检出	不应检出	≥95
定海水厂出厂水	无	无	<5	0.08	7.53	0.75	1.11	<1	未检出	未检出	100
临城水厂出厂水	无	无	<5	0.08	7.42	0.70	1.27	<1	未检出	未检出	
岛北水厂出厂水	无	无	<5	0.08	7.70	0.80	0.93	<1	未检出	未检出	
普陀水厂出厂水	无	无	<5	0.10	7.68	0.60	0.90	<1	未检出	未检出	
金塘水厂出厂水	无	无	<5	0.17	7.77	0.70	1.00	<1	未检出	未检出	
岱山水厂出厂水	无	无	<5	0.10	7.98	0.85	1.65	<1	未检出	未检出	
定海管网水	无	无	<5	0.18	7.80	0.25	1.16	<1	未检出	未检出	
临城管网水	无	无	<5	0.26	7.79	0.35	1.33	<1	未检出	未检出	
岛北管网水	无	无	<5	0.19	7.84	0.38	1.09	<1	未检出	未检出	
普陀管网水	无	无	<5	0.31	7.84	0.18	1.39	<1	未检出	未检出	
金塘管网水	无	无	<5	0.20	7.55	0.45	1.06	<1	未检出	未检出	
岱山管网水	无	无	<5	0.18	7.95	0.49	1.79	<1	未检出	未检出	

本资料由浙江省城市供水水质监测网舟山监测站提供
水质咨询电话:8812717 地址:舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号

中国体育彩票开奖信息

第24035期体彩6+1开奖号码:7 7 9 8 1 7 + 9

第24081期体彩排列3开奖号码:9 2 8

第24081期体彩排列5开奖号码:9 2 8 5 1

第24081期体彩20选5开奖号码:02 05 11 16 18

第24035期体彩7星开奖号码:5 0 7 9 7 9 + 7

超级大乐透 陪伴逐梦奋斗的你

相伴三十载 10亿大派奖周年庆活动来袭!

来之于民 用之于民

中国体育彩票已累计筹集公益金超8000亿元 我们都是公益事业参与者

严厉打击私彩 远离非法彩票



扫一扫了解更多
“舟身体彩”信息